



HEGA Ejendomme ApS
Mejlbyvej 5
6760 Ribe

Laurens Hoftijzer
Jernkærvej 20
6760 Ribe

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	18. december 2019
Sagsbehandler	Mette Brandt Mouridsen
Telefon	76 16 16 16
Sagsid	19/26752

Afgørelse efter vandløbsloven: Etablering af røroverkørsel i Jernkærgrøft fra station 675 m til 685 m.

Henrik Gantzel og Laurens Hoftijzer har ansøgt om at anlægge en røroverkørsel over det offentlige vandløb, Jernkærgrøft. Ansøgerne ønsker at etablere en 10 meter lang Ø80 cm rørbro (figur 1) med en frontmur ved hver ende af røret for at hindre nedfald i vandløbet (bilag 2). Formålet med overkørslen er at undgå 4 km kørsel med traktor gennem bebygget område langs Jernkærvej og Farupvej.



Figur 1: Oversigtskort med projekteret placering af rørbro (rød streg).

Høring af projektforslag

Det indsendte projektforslag har været i offentlig høring i perioden 8. november til 9. december 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.



Afgørelse

Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse til at anlægge en røroverkørsel over Jernkærgrøft mellem st. 675 m og 685 m. Afgørelsen træffes i henhold til vandløbslovens § 17¹ og § 47, jævnfør § 9 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering- og restaurering² m.v.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. Røroverkørselens maks. længde er 10 meter, og rørdimensionen skal være Ø80 cm.
- Røret skal placeres vandret, og sådan at dets indvendige bund ligger i kote 0,11 m (DVR90).
- Vandløbet må ikke tilføres sand eller andre materialer i forbindelse med etableringsarbejdet, og arbejdet skal ske på en sådan måde, at varige spor i vandløbet undgås. Der må ikke foretages nogen ændringer i vandløbsprofilen uden for det tilladte areal.
- Der skal gives besked til Natur & Vandmiljø om arbejdets påbegyndelse med mindst 2 dages varsel. Når etableringen af røroverkørslen er færdig, skal det meddeles til kommunens vandløbsmyndighed.

Afgørelsen er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside den 18. december 2019.

Vandløbsmyndigheden er gerne behjælpelig med at afsætte en kote på en pæl, forud for etableringen.

Ansøgerne er ansvarlige for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførsel, såfremt det skønnes nødvendigt.

Formålet med de stillede vilkår er at sikre, at der tages behørigt hensyn til både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser, der knytter sig til vandløbet.

Afvandingsmæssige konsekvenser

Med de stillede vilkår til dimension og placering, vurderes røroverkørslen ikke have nogen afvandingsmæssige konsekvenser.

I det tilfælde, at der samler sig slam og grøde ved rørbroen, er det ejerens eget ansvar at fjerne dette, jf. de administrative bestemmelser i punkt 4 i "Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe Kommune (Maj, 1977)".

¹ LBK nr. 127 af 26/01/2017

² BEK nr. 834 af 27/06/2016

Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Rørdimensionen Ø80 cm samt vilkår om placering under regulativmæssig bund tillader, at vandløbsbunden føres ubrudt igennem røroverkørslen, med en bundbredde svarende til den regulativmæssige bundbredde på 0,7 m. Overkørslen vurderes dermed ikke at få betydning for de miljømæssige forhold i vandløbet. Esbjerg Kommune vurderer således også, at projektet med de stillede vilkår ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Økonomiske forhold

Alle projektets udgifter afholdes af ansøgerne.

Ejerforhold

Projektet vedrører følgende matrikler, alle ejet af ansøgerne:

- 27e, Nr. Farup By, Farup
- 15ea, Nørremarken, Ribe Jorder

Anden lovgivning

Jernkærgrøft er beskyttet igennem Naturbeskyttelseslovens §3. Esbjerg Kommune har den 8. november 2019 givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet.

Reguleringer af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter³. Esbjerg Kommune har den 6. december 2019, på baggrund af en screening, truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Andre forhold

Ansøger er selv ansvarlig for at kontrollere Ledningsregistret for eksisterende rør, ledninger, kabler etc. på lokaliteten, samt at respektere disse.

I henhold til loven er vandløbsmyndigheden i øvrigt forpligtiget til at registrere ejerforhold, art og anlæggets placering ved vandløbet. Ejeren skal derfor oplyse, hvis anlægget fjernes eller hvis ejerskabet overgår til andre.

Afgørelsens gyldighed

Ved ovenstående gives der alene tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får ansøger omgående besked herom, og Miljø- og Fødevarerklagenævnets endelige afgørelse må så

³ LBK nr. 1225 af 25/10/2018

afventes. Hvis der ikke bliver klaget over afgørelsen, må godkendelsen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Bemærk, at godkendelsen kun er gyldig under forudsætning af, at afgørelsen omtalt i foregående afsnit ikke påklages inden for klageperioden.

Klagevejledning og offentliggørelse


Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages jf. klagevejledningen i bilag 3. Klagen skal indgives senest fire uger fra dags dato, dvs. den 15. januar 2020.

Henvendelse vedrørende denne afgørelse kan rettes til Natur & Vandmiljø på telefon 76 16 16 16 eller ved at sende en e-mail til miljo@esbjergkommune.dk.


Venlig hilsen

Mette Brandt Mouridsen
Biolog

Bilag 1: Oversigtskort

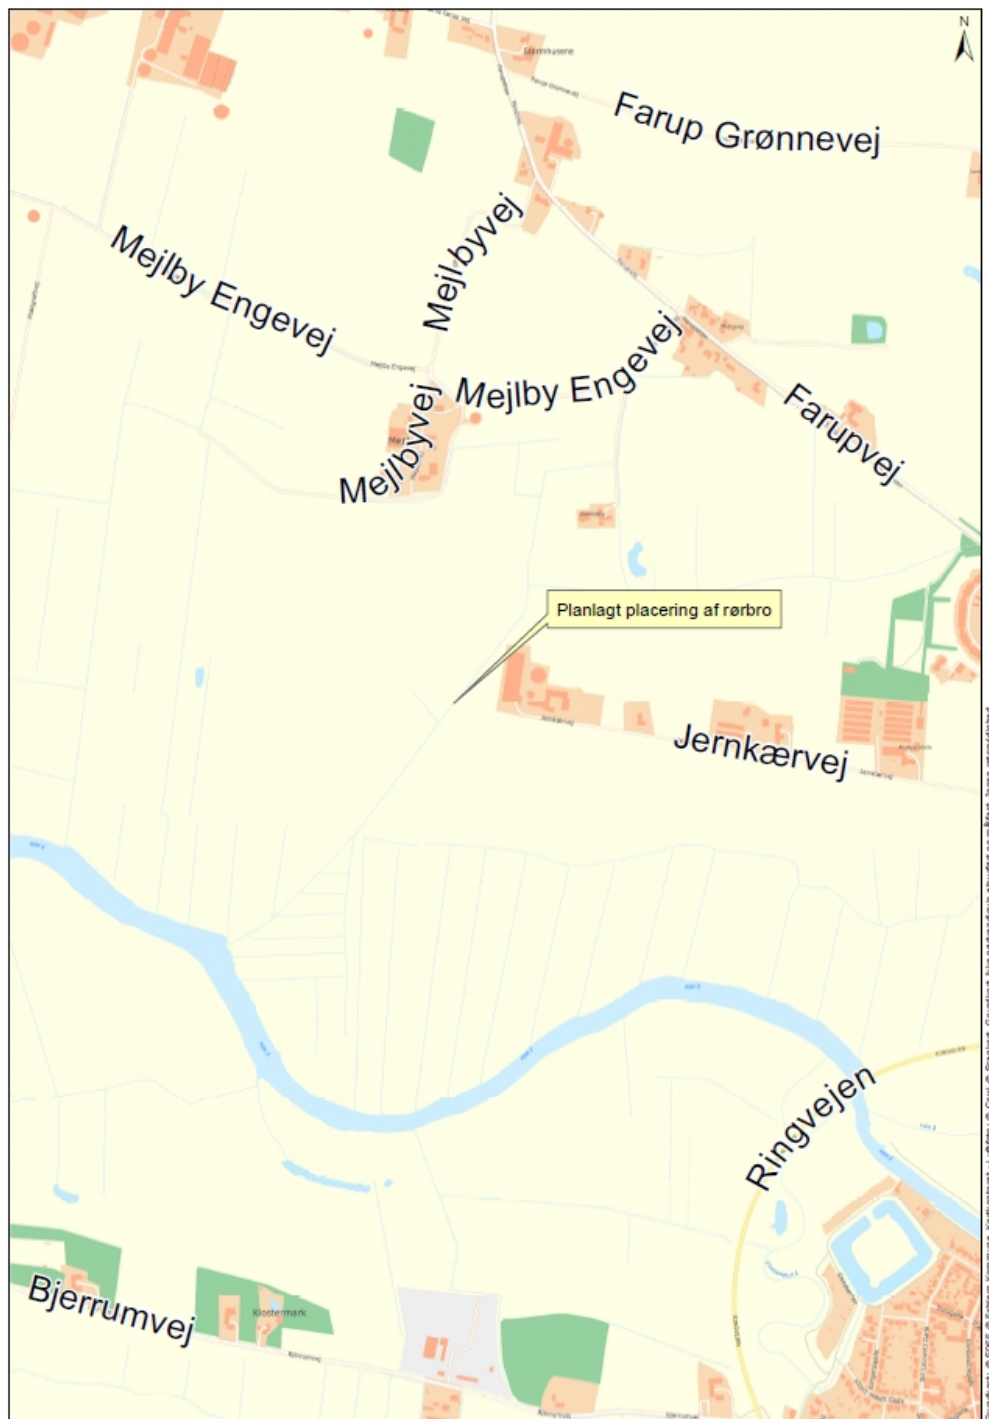

Bilag 2: Princip-skitse af frontmur

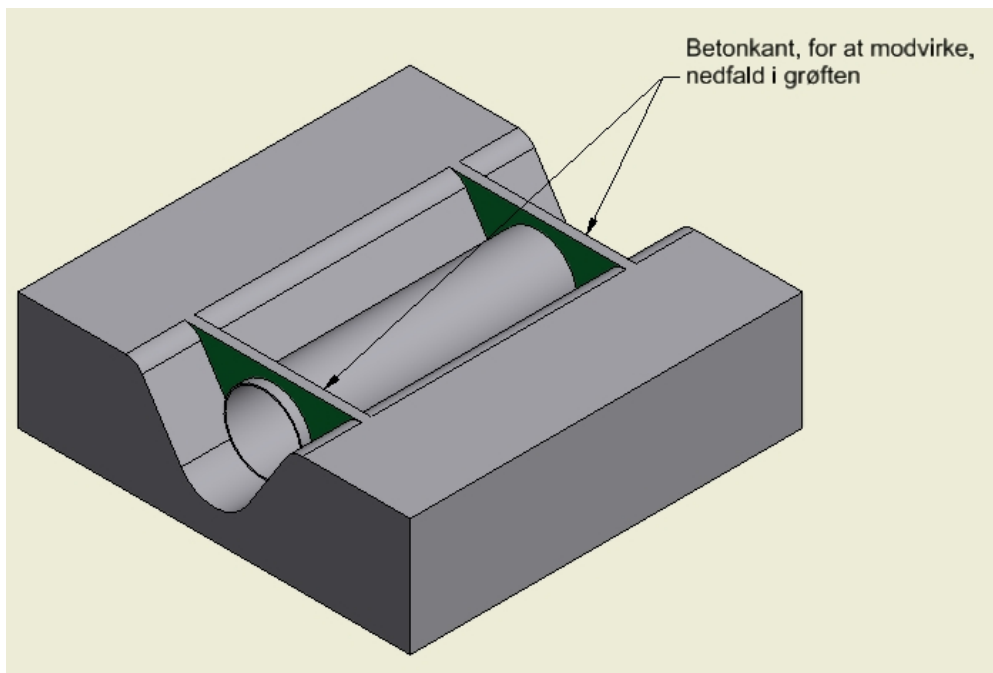

Bilag 3: Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indgives senest den 15. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk under "Start din klage". Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan kontaktes på mfkn@naevneneshus.dk, og du kan få hjælp til klageportalen på klageportalen@naevneneshus.dk.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune. Hvis Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Betingelser for fritagelse findes på www.naevneneshus.dk. Du skal samtidigt sende en mail til miljo@esbjergkommune.dk eller et brev til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. På denne måde ved kommunen, at en klage er på vej.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.